


# NOTWENDIGE MASSNAHMEN

## FUSSWEG GEBÄUDE 2

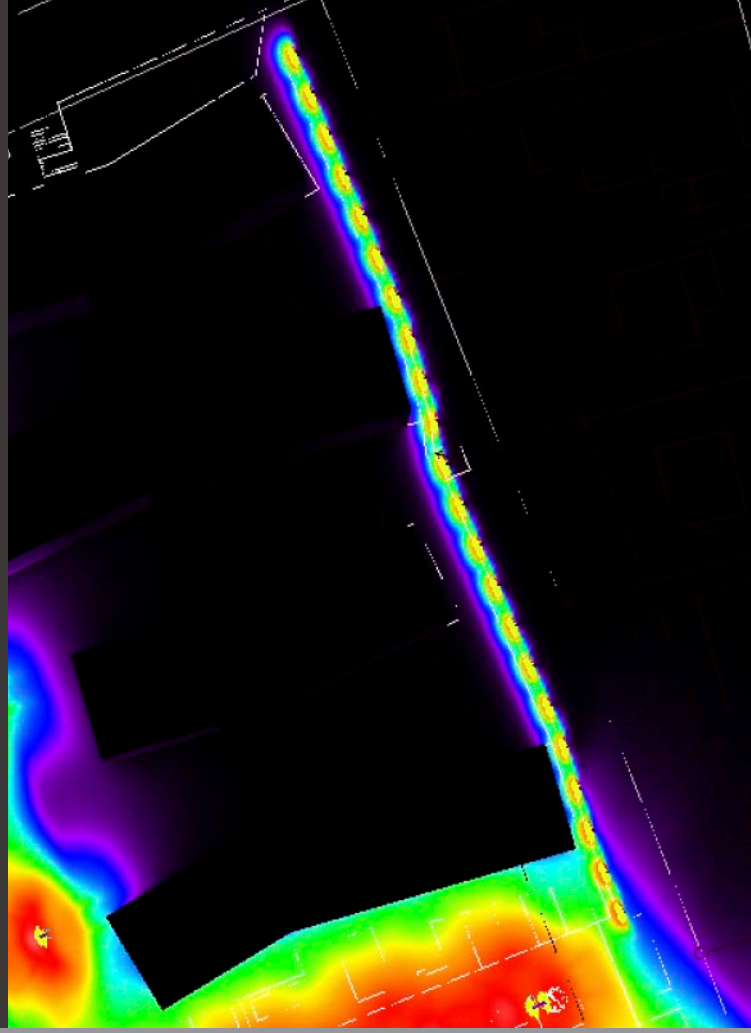

### Lichttechnische Anforderungen:

Beleuchtungsklasse: P4

Em  $\geq$  5,0 lx      Emin  $\geq$  1,0 lx

Ergebnis:      Em  $\geq$  6,72 lx      Emin = 1,98 lx



## MASSNAHMEN

- Neuanlage
- Fortführung der Pollerleuchten vom Eingang Gebäude 2
- Nutzung moderner LED-Technologie

